

Tartalomjegyzék

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.....	3
II. TŰZVÉDELMI FELADATOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK.....	4
Az intézmény vezetőjének tűzvédelmi feladatai (Kondor János igazgató):.....	4
Az igazgatót helyettesítő személyek feladatai (Markó Péter ig.h.; Bódi Piroska ig.h könyvtárvezető):.....	5
A könyvtár, illetve a külön telephelyen működő létesítmények vezetőinek tűzvédelmi feladatai (Wittinger Oszkár falugondnok):.....	5
A dolgozók tűzvédelmi feladatai.....	6
A létesítményben szakipari, karbantartási stb. munkát végző idegen vállalat, vállalkozás dolgozóinak tűzvédelmi feladatai:.....	6
Tűz esetén tanúsítandó magatartás.....	7
Tájékoztatás a tűzvédelmi hatósági ellenőrzésekről:.....	7
III. A HASZNÁLAT ÁLTALÁNOS TŰZVÉDELMI SZABÁLYAI.....	8
Általános szabályok:.....	8
A RENDEZVÉNY LEBONYOLÍTÁSÁNAK TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSAIT TARTALMAZÓ IRATOKAT ÉS AZOK MELLÉKLETEIT, A RENDEZVÉNYT KÖVETŐEN LEGALÁBB EGY ÉVIG MEG KELL ŐRIZNI.....	8
Tűzveszélyes tevékenység:.....	9
Alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez szükséges írásbeli feltételek meghatározása:.....	10
A tevékenység végzéséhez szükséges feltételek, szabályok:.....	10
Dohányzás:.....	11
Raktározás, tárolás:.....	11
Tűzoltási út, terület és egyéb utak:.....	11
Kiürítés:.....	12
Tüzelő, fűtőberendezés:.....	12
Villamos berendezés:.....	13
Villám és sztatikus feltöltődés elleni védelem:.....	14
Tűzoltó berendezések, készülékek, felszerelések:.....	14
IV. A HELYISÉGEKRE VONATKOZÓ HASZNÁLATI SZABÁLYOK.....	17
Művelődési Központra vonatkozó tűzvédelmi használati szabályok:.....	17
Könyvtár tűzvédelmi előírásai:.....	19

<u>Családi iroda és házasságkötő terem tűzvédelmi előírásai :</u>	<u>20</u>
<u>Gazdasági épületekre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályok:</u>	<u>21</u>
<u>Rábasömjén klub tűzvédelmi előírásai :</u>	<u>23</u>
<u>V. TŰZVÉDELMI OKTATÁS</u>	<u>24</u>
<u>VI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK</u>	<u>25</u>

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló módosított 1996. évi XXXI. Tv. 19.§-ában foglaltak, továbbá a Tűzvédelmi Szabályzat készítéséről rendelkező módosított 30/1996. (XII. 6.) BM rendeletben foglaltaknak megfelelően a 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelettel kiadott OTSZ előírásainak figyelembevételével, kiadom a

NÁDASDY - VÁR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR területére vonatkozó tűzvédelmi szabályzatot.

A szabályzat hatálya kiterjed:

- a Nádasdy - Vár Művelődési Központra,
- a Könyvtárra a Nádasdy várban
- a Rábasömjén klub

A szabályzat tartalmazza az intézményben munkát, szolgáltatási tevékenységet végzők, és bármilyen más okból ott tartózkodó személyek (látogatók, szakipari munkát végzők stb.) tűzmegelezéssel és esetleg keletkező tüzeset eloltásával kapcsolatos feladatait. **A tűzvédelmi szabályzatot minden munkavállalóval ismertetni kell. Évente egy alkalommal a munkavállalók részére oktatást kell tartani a szabályzat anyagából, melynek megtörténtét oktatási naplóban kell rögzíteni és az oktatott személlyel alá kell íratni.**

Az intézményvezető évente egy alkalommal köteles oktatni az intézmény munkavállalói számára Szabályzatban foglaltakat. A létesítmény használati egységeiben alkalmanként tartózkodó személyeket (pl.: látogatók, kliensek, szakipari munkát végzők stb.) e szabályzat rájuk vonatkozó részeiről tájékoztatni kell annak, aki velük kapcsolatban van. A Tűzvédelmi Szabályzat be nem tartása szabálysértési eljárást, szándékos megsértése esetén a keletkezett tűzkár nagyságától függően büntetőeljárást vonhat maga után. A létesítmény tűzvédelmi szervezet működtetésére nem kötelezettek.

A szabályzatot az alábbi esetekben kell felülvizsgálni:

- A szervezeti felépítések változása esetén;
- Tűzveszélyességi osztályba sorolás változása esetén;
- Tűzvédelmi rendelkezések, jogszabályok változása esetén;
- A létesítményben a tűzvédelemre kiható változás esetén;

Ezeken túlmenően legalább 5 évenként el kell végezni a Szabályzat felülvizsgálatát, melynek szükség szerinti átdolgozásáról, illetve annak kezdeményezéséről az intézmény vezetője, vagy a tűzvédelmi feladatok ellátásával megbízott személy, köteles gondoskodni. A Szabályzatot átdolgozása során a tűzvédelmi helyzetre kiható változás esetén úgy kell átdolgozni, módosítani, hogy az naprakész legyen. A Tűzvédelmi Szabályzat kiadása napján 2010. június 15-én lép hatályba.

A Szabályzatban foglaltaktól eltérni csak az intézmény vezetőjének engedélyével szabad.

II. TŰZVÉDELMI FELADATOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK

Az intézmény vezetőjének tűzvédelmi feladatai (Kondor János igazgató):

A tűz elleni védekezés a létesítmény területén a létesítmény vezetőjének irányításával valósul meg. Felelős a létesítmény tűzvédelmi tevékenységének irányításáért, helyzetéért.

Jogosult a létesítménnyel munkaviszonyban álló valamennyi munkavállalónak tűzvédelmi ügyben utasítást adni, minden tűzvédelmi ügyben intézkedést tenni.

Feladatai:

- Ismerteti a munkavállalókkal a tűzvédelmi szabályzatot, gondoskodik a létesítményre kiadott tűzvédelmi szabályzat, folyamatos naprakészéről, és annak megismertetéséről;
- Gondoskodik arról, hogy a munkavégzésben részt vevő munkavállalók munkába állás előtti tűzvédelmi oktatása megtörténjen és biztosítja rendszeres tűzvédelmi továbbképzésüket.
- Az oktatás megtartását oktatási naplóban rögzítteti és az oktatottal aláírattatja;
- Biztosítja a létesítmény tűzvédelmi feladatainak ellátásához szükséges feltételeket;
- Részt vesz a hatósági tűzvédelmi ellenőrzéseken, a feltárt hiányosságok megszüntetésére intézkedik;
- Bejelenti **Sárvár Város Tűzoltósága** felé a létesítmény tűzvédelmi helyzetére, a tűzoltás feltételeire kiható olyan tevékenységet, változást – annak megtétele előtt 15 nappal, a váratlan esetekben azonnal, az új tűzveszélyességi osztályba sorolásra vonatkozó javaslat megküldésével – amely a gazdasági társaság, az épületek, a helyiségek vagy szabadterek tűzveszélyességi osztályba sorolásának megváltoztatását teszi szükségessé;
- Tűz esetén biztosítja az oltási mentési feltételeket a szükséges műszaki feladatok elvégzésével.
- Az intézmény munkavállalói által önállóan, tűzoltóság igénybevétele nélkül eloltott tüzet is (utólagos tűz) bejelenti **Sárvár Város Tűzoltóságára (9600 Sárvár, Batthyány u. 65. Tel: 95/320-032).**
- Gondoskodik a helyszín változatlanul hagyásáról a tűzoltóság képviselőjének a megérkezéséig;
- Intézi a tűzvédelmi eszközök, felszerelések, berendezések beszerzését, azok szükséges karbantartási, felülvizsgálati stb. ügyeit;
- Elvégezteti a mellékletben előírt felülvizsgálatokat, intézkedik a feltárt hiányosságok megszüntetésére.
- Előzetes egyeztetés alapján lehetővé teszi a tűzoltóság részére helyszíni gyakorlatok megtartását;

- Meghatározza, engedélyezi az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzésének feltételeit;
- A létesítmény belső ellenőrzése, a hivatásos tűzoltóság által feltárt hiányosságokat megszünteti, azok előfordulásának megakadályozására intézkedést fogantatosít, szükséges esetekben felelősségre vonást kezdeményez;
- Köteles a munkavállalók tevékenységét figyelemmel kísérni. Hiányosság, szabálytalanság észlelése esetén intézkedni;
- Gondoskodik a munkahelyen lévő tűzoltó felszerelések és eszközök előírás szerinti tárolásáról, szakszerű használatáról;
- A napi tevékenység befejezésekor, a munkaterület elhagyásakor ellenőrizteti a tűzvédelmi használati szabályok megtartását, különösen az áramtalanítások elvégzését.
- Biztosítja a munkavállalók számára szükséges tűzvédelmi ismeretek, az előírt tűzvédelmi képesítések megszerzését.
- Évenként gondoskodik a Tűzriadó terv gyakoroltatásáról

Az igazgatót helyettesítő személyek feladatai (Markó Péter ig.h.; Bódi Piroska ig.h .könyvtárvezető):

- részt vesz a tűzvédelmi szemlén és a feltárt hiányosságok megszüntetéséről gondoskodik
- rendszeresen ellenőrzi a tűzvédelmi előírások betartását
- gondoskodik arról, hogy a tűzvédelmi felszerelések és eszközök biztosítva, üzemképes állapotban legyenek
- a tűzvédelmi felülvizsgálatok megtörténtét figyelemmel kíséri
- szervezi a dolgozók tűzvédelmi továbbképzését, gondoskodik az oktatás végrehajtásáról
- véleményezi az intézmény területén a tűzveszélyes tevékenység eseti engedélyezését, szükség esetén gondoskodik a felügyeleti szolgálat biztosításáról
- figyelemmel kíséri az intézmény területén tartott műsoros rendezvények tűzvédelmét
- tevékenységéről beszámol az intézmény vezetőjének.

A könyvtár, illetve a külön telephelyen működő létesítmények vezetőinek tűzvédelmi feladatai (Wittinger Oszkár falugondnok):

- munkairányító tevékenységük során figyelemmel kísérik a tűzoltó eszközök meglétét, üzemképességét
- az irányításuk alatt lévő dolgozókkal folyamatosan betartja a tűzvédelmi előírásokat
- elősegítik, hogy a dolgozók megismerjék a tűzvédelmi szabályokat, előírásokat

- működési területükön rendszeresen ellenőrzi a tűzvédelmi szabályok betartását, hiányosságok esetén intézkedik azok megszüntetéséről
- véleményezi vagy véleményezteteti a munkaterületén a tűzveszélyes tevékenység eseti engedélyezését, eseti előírások megtételéről és megtartásuk ellenőrzéséről
- a tűzvédelmet is érintő változásokról tájékoztatja a tűzvédelmi előadót

A dolgozók tűzvédelmi feladatai

A dolgozók kötelesek:

- Megismerni, elsajátítani, alkalmazni és végrehajtani a munkaterületükre, tevékenységükre vonatkozó tűzvédelmi előírásokat, tűzvédelmi használati szabályokat.
- Előírás szerint részt venni a tűzvédelmi oktatásokon, továbbképzéseken, az azon való részvételt aláírásával igazolni kell.
- Munkaterületükön lévő tűzoltó berendezések, tűzoltó készülékek használatát kezelését megismerni, elsajátítani.
- A tűzvédelmi felszerelések, tűzoltó eszközök ép, működőképes állapotát megővni, a rongálókkal szemben határozottan fellépni.
- Tűzeset, vagy káreset alkalmával a tűzbejelentési kötelezettségnek eleget tenni és a Tűzriadó Tervben a részére meghatározott műszaki mentési feladatokat végrehajtani, a tűz oltásában a tűzoltás vezető utasításainak végrehajtásában részt venni.
- A személyesen észlelt vagy tudomására jutott tűzvédelmi hiányosságokat, szabálytalanságokat közvetlen munkahelyi felettesének jelenteni.
- Munkahelyi rendet, tisztaságot tartani, megszüntetni minden olyan körülményt, amely tüzet okoz.
- Alkalmi tűzveszélyességi tevékenységhez a munkahelyi vezetőtől írásbeli engedélyt kérni.
- A munkavégzés befejeztével szemrevételezéses ellenőrzést tartani a munkahelyén, ennek keretében el kell végezni az áramtalanítást és a gáz elzárás műveleteit, meg kell győződni arról, hogy a tevékenységből eredően nem keletkezett-e tűzveszély.
- Különös figyelmet fordítani arra, hogy írógépek, számítógépek, elektromos háztartási eszközök pld: kávéfőző, rezsó, stb. ne maradjanak bekapcsolt állapotban.
- Tűz esetén a tűzvizsgálatot végző személyek munkáját köteles segíteni.
- Tűzvédelmi szakvizsgát tenni, ha a munka végzéséhez szükségeltetik.

A létesítményben szakipari, karbantartási stb. munkát végző idegen vállalat, vállalkozás dolgozóinak tűzvédelmi feladatai:

- Az idegen dolgozók számára a munkaterületet biztosítani kell. A munkaterület átadásakor tájékoztatást kell adni a közművek elzáró szerelvényeinek helyéről, az alkalmazható és a munkahely közelében található kézi tűzoltó készülékekről, a tűzjelzés lehetőségeiről;
- A munkaterület tűzvédelmére vonatkozó előírásokat szerződésben rögzíteni kell;

- A tűzvédelmi előírások betartásának felelőseként mindenkor a felvonuló szervezet, vállalkozás helyi vezetőjét kell megnevezni és ezt a szerződésben, rögzíteni;

Tűz esetén tanúsítandó magatartás

Az intézmény területén keletkezett tüzet vagy annak közvetlen veszélyét elsősorban **Sárvár Város Tűzoltóságának (Tel: 105)**, akadályoztatása esetén a rendőrségnek vagy a mentőszolgálatnak, késedelem nélkül be kell jelenteni. A tűzoltóság közreműködése nélkül eloltott, illetőleg az emberi beavatkozás nélkül megszűnt tüzet is késedelem nélkül be kell jelenteni **Sárvár Város Tűzoltóságának**. A tüzeset helyszínét a tűzoltóság képviselőjének megérkezéséig változatlanul kell hagyni.

A tűzjelzésnek tartalmaznia kell:

- A tüzeset, káreset pontos helyét (címét)
- Mi ég, milyen káreset történt, mi van veszélyeztetve
- Emberélet van-e veszélyben
- A jelző nevét, a jelzésre használt távbeszélő számát

A létesítményben keletkezett tűz jelzése, a munkavállalók, és látogatók riasztása él szóval történik. A „riasztás” elhangzása után az épületeket – veszélyzónát – el kell hagyni, a szabadban biztonságos helyen kell gyülekezni, majd az irányító személy intézkedéseinek megfelelően cselekedni, illetve a helyzetből fakadóan az oltást azonnal megkezdeni.

Elsődleges feladat az életmentés. A létesítményben tartozódó emberek mentése a munkavállalók segítségével történik. **Az épületekből való kivonulást a kijelölt menekülési (irányfények) útvonalak igénybevételével kell végrehajtani.** Az életmentést követően, ha arra lehetőség van, anyagmentést kell a dolgozóknak végezni. Az anyagmentésnél elsődlegesen a kiemelten fontos fontosabb, értékesebb berendezéseket, eszközöket kell menekíteni. **Ha a beavatkozás a közreműködők részére veszélyt jelenthet akkor a helyszínt haladéktalanul el kell hagyni.** Tűz vagy annak közvetlen veszélye észlelésekor a veszélyeztetett gép, berendezés, épület áramtalanítását, vezetékes gáz jelenléte esetén az épületek gázvezeték főcsapjának lezárását el kell végezni lehetőleg a tűz oltásának megkezdése előtt. Áramtalanítás elvégzése nélkül a tűz oltásához vizet felhasználni **tilos**. A tűz oltását a létesítmény munkavállalói kötelesek ellenszolgáltatás nélkül közvetlen részvételükkel, adatok közlésével, az intézmény eszközeinek, felszereléseinek, anyagainak rendelkezésre bocsátásával elősegíteni, továbbá a helyszínre érkező tűzoltás vezető erre irányuló felhívását maradéktalanul teljesíteni, valamint a tapasztaltakról tájékoztatni. A tűzjelzés lehetőségét állandóan biztosítani kell. A fővonalis távbeszélő telefonkészülék mellett a tűzoltóság hívószámát **105 fel kell tüntetni.**

Tájékoztatás a tűzvédelmi hatósági ellenőrzésekről:

- A hivatásos önkormányzati tűzoltóság hatósági jogkörében tűzvédelmi hatósági ellenőrzést tart.
- Vizsgálja a jogszabályok, kötelező érvényű szabályok, hatósági határozatok be vannak-e tartva a gazdálkodó tevékenységet végzőknél és jogszabálysértés megállapítása esetén köteles intézkedni annak megszüntetésére.

Ezek az intézkedések a következők lehetnek:

- Felhívás a szabálytalan állapot megszüntetésére
 - Helyszíni bírság kiszabása
 - Tűzvédelmi szabálysértési feljelentés megtétele
 - Tűzvédelmi bírság kiszabása
 - Más hatóság megkeresése intézkedés megtételére
- A hatósági ellenőrzések során vizsgálják azon tűzvédelmi előírások betartását, amit a tulajdonosnak, illetve a bérlőknek kell betartani.
 - A tűzvédelmi szabályokat a Magyarország területén élő magánszemélyek és gazdálkodó tevékenységet folytató szervezetek egyaránt kötelesek megismerni és betartani.
 - E szabályzat előző és későbbi fejezeteiben foglaltak betartása esetén a hatályos tűzvédelmi jogszabályok előírásai teljesítve vannak.

III. A HASZNÁLAT ÁLTALÁNOS TŰZVÉDELMI SZABÁLYAI

Általános szabályok:

- A Nádasdy Várat, mint építményt, annak egyes részeit (helyiségeit, tűzszakaszait), csak a használatbavételi (üzemeltetési, működési, telephely) engedélyben megállapított rendeltetésnek megfelelően szabad használni.
- A nem az eredeti rendeltetésnek megfelelő használatkor, a létesítményben, helyiségben tartandó rendezvények esetén, (kiállítás, bemutató, alkalmoszerű kulturális rendezvény, koncert, disco, stb.) a vonatkozó tűzvédelmi előírásokat, biztonsági intézkedéseket a rendezvény szervezője, rendezője köteles írásban meghatározni és a rendezvény időpontja előtt 15 nappal azt, tájékoztatás céljából az illetékes hivatásos önkormányzati tűzoltóságnak megküldeni.
- A rendezvény szervezője által készített tűzvédelmi előírások az alábbiakat tartalmazzák:
 - a) kiürítés számítást,
 - b) tűzterhelés számítást,
 - c) a rendezvény helyszínéül szolgáló helyiségek léptékhelyes alaprajzait és a kiürítésre számításba vett kijáratok elhelyezkedését, méretét,
 - d) a kiürítés lebonyolítását felügyelő biztonsági személyzet feladatait,
 - e) a tűz esetén szükséges teendőket,
 - f) a tűz jelzésének és oltásának módját.
- A rendezvény lebonyolításának tűzvédelmi előírásait tartalmazó iratokat és azok mellékleteit, a rendezvényt követően legalább egy évig meg kell őrizni.
- A termelést (előállítás, feldolgozást), a használatot, a tárolást, a forgalomba hozatalt, illetőleg az egyéb tevékenységet (a továbbiakban együtt: tevékenység) csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő szabadtéren, veszélyességi övezetben, helyiségben, tűzszakaszban, építményben szabad folytatni.

- A veszélyességi övezetben, helyiségben, építményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges anyagot és eszközt szabad tartani. Az épületben raktározott, tárolt anyag, termék mennyisége nem haladhatja meg a vonatkozó jogszabályban megengedett tűzterhelési értéket.
- Az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó folyadékot alkalmasszerűen csak szabadban vagy hatékonyan szellőztetett helyiségben szabad használni, ahol egyidejűleg gyújtóforrás nincs.
- A helyiség - szükség szerint az építmény, létesítmény - bejáratánál és a helyiségben jól látható helyen a tűz- vagy robbanásveszélyre, valamint a vonatkozó előírásokra figyelmeztető és tiltó rendelkezéseket tartalmazó biztonsági jelet kell elhelyezni.
- A közmű nyitó- és zárószerkezetet, a füstelvezető kezelőszerkezetet, a nyomásfokozó szivattyú kapcsolóját, valamint a beépített tűzvédelmi berendezés kézi kezelő szerkezetét és a közvetlen tűzjelző távbeszélő készüléket jól láthatóan meg kell jelölni.

Tűzveszélyes tevékenység:

- Tűzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat.
- Állandó jellegű tűzveszélyes tevékenységet csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő, erre a célra alkalmas helyen szabad végezni.
- Alkalmasszerű tűzveszélyes tevékenységet előzetesen írásban meghatározott feltételek alapján szabad végezni. A feltételek megállapítása a munkát elrendelő feladata.
- A külső szervezet vagy személy által végzett tűzveszélyes tevékenység feltételeit a tevékenység helye szerinti létesítmény vezetőjével vagy megbízottjával egyeztetni kell, aki ezt szükség szerint - a helyi sajátosságnak megfelelő - tűzvédelmi előírásokkal köteles kiegészíteni.
- Az alkalmasszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó feltételeknek tartalmaznia kell a tevékenység időpontját, helyét, leírását, a munkavégző nevét és - tűzvédelmi szakvizsgálóhoz kötött munkakör esetében - a bizonyítvány számát, valamint a vonatkozó tűzvédelmi szabályokat és előírásokat.
- Jogszabályban meghatározott tűzveszélyes tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgálóval rendelkező, egyéb tűzveszélyes tevékenységet a tűzvédelmi szabályokra, előírásokra kioktatott személy végezhet.
- A tűzveszélyes környezetben végzett tűzveszélyes tevékenységhez a munka kezdetétől annak befejezéséig a munkát elrendelő - szükség esetén műszeres - felügyeletet köteles biztosítani.
- A tűzveszélyes tevékenységhez a munkát elrendelő az ott keletkező tűz oltására alkalmas tűzoltó felszerelést, készüléket köteles biztosítani.

A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkavégző a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni, és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat.

Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez szükséges írásbeli feltételek meghatározása:

Tűzveszélyes tevékenység az a tevékenység, amely a környezetében lévő éghető anyag gyulladási hőmérsékletét, lobbanáspontját meghaladó hőmérséklettel, és / vagy nyílt lánggal, izzással, parázslással, szikrázással jár.

Tűzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tüzet vagy robbanást, okozhat. Ilyen jellegű tevékenységek pl. villamos ívhegesztés vagy kézi köszörű használata.

A létesítmény területén alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzésére engedélyt adhat ki az intézményvezető. Az engedély kiadásakor a Szabályzat melléklete szerinti formanyomtatványt, mint írásos engedélyt kell a tevékenység megkezdése előtt egy példányban kiállítani, melyet a munkát (tevékenységet) végző munkavállalónak kell átadni, aki köteles azt a tevékenység folytatása alatt magánál tartani, és a benne foglaltakat maradéktalanul betartani. A tevékenység befejezése után az engedélyt kiállítónak vissza kell adni, jelezve ezzel azt, hogy a tűzveszélyes tevékenységet befejezte, a helyszínt és a környezetet tűzvédelmi szempontból átvizsgálta, minden olyan körülményt megszüntetett, amely tüzet okozhat. Az engedélyt a tűzoltóság képviselőjének kérésére fel kell mutatnia. Az intézmény területére kiadott alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységről szóló engedélyeket egy évig a tűzvédelmi iratok között meg kell őrizni.

A tevékenység végzéséhez szükséges feltételek, szabályok:

- 1) Állandó jellegű tűzveszélyes tevékenységet csak tűzvédelmi követelményeknek megfelelő, erre a célra alkalmas helyen szabad végezni.
Alkalmas hely az: ahol éghető épületszerkezetek nincsenek beépítve a tevékenység közelében, és nincs olyan éghető anyag elhelyezve, tárolva, ami a tevékenységtől meggyulladna.
- 2) Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet akkor végeznek, ha a tűzveszélyes tevékenységet nem az arra kijelölt tűzvédelmi követelményeknek megfelelő helyen végzik, pl.: az irodában hegesztenek.
- 3) Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet „ELŐZETESEN ÍRÁSBAN MEGHATÁROZOTT FELTÉTELEK„ alapján szabad végezni.
- 4) A feltételek megállapítása a munkát elrendelő feladata.
- 5) A külső vállalkozás vagy vállalkozó által végzett tűzveszélyes tevékenység feltételeit a tevékenység helye szerinti létesítmény vezetőjével vagy megbízottjával egyeztetni kell, aki azt szükség esetén a helyi sajátosságokkal köteles kiegészíteni.
- 6) A munkát elrendelő, az ott keletkezhető tűz oltására alkalmas tűzoltó felszerelést, készüléket köteles biztosítani, szükség esetén műszeres felügyeletről kell gondoskodnia.
- 7) A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkavégző a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni ami tüzet okozhat.
- 8) Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó feltételeknek (engedélyeknek) tartalmaznia kell a tevékenység időpontját, helyét, leírását, a munkavégző nevét – tűzvédelmi szakvizsgálathoz kötött munkakör esetén – a bizonyítvány számát, valamint a vonatkozó tűzvédelmi szabályokat előírásokat.
- 9) A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkavégző a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni és minden olyan körülményt, megszüntetni, ami tüzet okozhat.

10) A pirotechnikai termékek felhasználása –tűzijáték- alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységnek minősül, amihez a terméket felhasználó hatósági engedély megkérésére kötelezett.

Dohányzás:

- Égő dohányneműt, gyufát és egyéb gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni, vagy ott eldobni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat.
- Dohányozni nem szabad az „A” - „C” tűzveszélyességi osztályba tartozó veszélyességi övezetben, szabadtéren, helyiségben, továbbá ott, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat. A dohányzási tilalmat a vonatkozó műszaki követelmények által meghatározott biztonsági jellel kell jelölni.
- Az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségbe, építménybe, szabadtérbe gyújtóeszközt, gyújtóforrást bevinni csak az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre jogosító, írásban meghatározott feltételek alapján szabad.

Raktározás, tárolás:

- Egy helyiségben az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó különböző halmazállapotú anyagok vagy a „C” és „D” tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagokkal együtt - amennyiben vonatkozó műszaki követelmények ettől eltérően nem rendelkeznek - nem tárolhatók.
- Öngyulladásra hajlamos anyagot egyéb éghető anyaggal, továbbá olyan anyagokat, amelyek egymásra való hatása hőt fejleszthet, tüzet vagy robbanást okozhat, együtt tárolni nem szabad. Az öngyulladásra hajlamos anyag hőmérsékletét naponta, vagy - ha azt az anyag tulajdonságai szükségessé teszik - folyamatosan ellenőrizni kell és a veszélyes felmelegedést meg kell akadályozni.
- Tetőtérben és talajszint alatti helyiségben „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagot tárolni nem szabad.
- Az épület tetőtérében, padlásán éghető anyagot csak úgy és olyan mennyiségben szabad elhelyezni, hogy azok a tetőszerkezet, valamint a kémény megközelítését ne akadályozzák, szükség esetén eltávolíthatók legyenek a tetőszerkezet éghető anyagú elemeitől és a kéménytől legalább 1 méter távolságra helyezkedjenek el.
- A raktározás, tárolás területét éghető hulladéktól, száraz növényzettől mentesen kell tartani.

Tűzoltási út, terület és egyéb utak:

- A létesítmény közlekedési, tűzoltási felvonulási útvonalait, területeit, valamint vízszertési helyekhez vezető útjait állandóan szabadon és olyan állapotban kell tartani, amely alkalmas a tűzoltó gépjárművek közlekedésére és működtetésére.

- Az építményben, helyiségben és szabadtéren a villamos berendezés kapcsolóját, a közmű nyitó- és zárószerkezetét, a tűzjelző kézi jelzésadóját, a nyomásfokozó szivattyút, valamint hő- és füstelvezető kezelőszerkezetét, nyílásait, továbbá a tűzvédelmi berendezést, felszerelést és készüléket eltorlaszolni, a közlekedési utakat, ajtókat és a kiürítési utakat leszűkíteni még átmenetileg sem szabad.

Kiürítés:

- A helyiség, a tűzszakasz és az építmény kiürítési útvonalait, valamint az azokon elhelyezett kijáratokat - a kiürítési idő alapulvételével - jogszabályba foglalt számítás alapján kell méretezni.
- Az épületekben a kijárat, vészkijárat ajtókat, valamint a menekülési útvonalakat, azok teljes hosszán világító biztonsági jelzésekkel meg kell jelölni oly módon, hogy az épület bármely pontján minden esetben legalább egy menekülési útvonaljelző biztonsági jel látható legyen.
- A tűzoltó eszközöket, berendezéseket tűzvédelmi jelzéseknek megfelelő színnel, valamint irányjelző biztonsági jelek elhelyezésével, valamint a tűzoltó berendezések tárolására szolgáló helyeket vagy azok bejáratait a megfelelő színnel történő megjelöléssel kell azonosítani. A tűzoltó berendezések azonosítására szolgáló szín a vörös. A biztonsági jel vörös felületének megfelelő nagyságúnak kell lennie a könnyű azonosítás érdekében.
- Ahol a természetes fény nem elég erős ott a tűzoltó eszközök utánvilágító, vagy világító biztonsági jeleket kell alkalmazni.
- Az építmény, épület üzemeltetője köteles a biztonsági jelzéseket karbantartani, a világító jelzések működését, működőképességét jogszabályban, vagy vonatkozó szabványban, ezek hiányában a gyártó által előírt rendszerességgel ellenőrizni, azt ellenőrzési naplóban dokumentálni, továbbá a biztonsági jeleket a körülmények változásaiból adódóan vagy elhasználódásuk miatt szükségszerűen cserélni, illetőleg a meglétükről meggyőződni. Azokat a jelzést adó eszközöket, amelyek hálózati energiaforrásról működnek, tartalék energiaforrással kell ellátni úgy, hogy a hálózati energia kimaradása ne okozza azok működésképtelenségét.

Tüzelő, fűtőberendezés:

- Az égéstermék-elvezetővel rendelkező tüzelő- és fűtőberendezés csak a teljesítményének megfelelő, illetőleg arra méretezett kéményhez csatlakoztatható.
- Az építményben, helyiségben csak olyan fűtési rendszer létesíthető, illetőleg használható, amely rendeltetészerű működése során nem okoz tüzet vagy robbanást.
- Csak engedélyezett típusú, kifogástalan műszaki állapotú tüzelő- és fűtőberendezést szabad használni.
- Az éghető gázzal és az éghető folyadékkal üzemeltetett tüzelő-, illetőleg fűtőberendezés, készülék működtetése alatt, meghatározott kezelési osztálynak megfelelő felügyeletről kell gondoskodni.
- A tüzelő-, fűtőberendezés felügyeletét csak a berendezés működését ismerő és arra alkalmas személyre szabad bízni.

- A szilárd tüzelőanyag-üzemelésű tüzelő- és fűtőberendezést csak szilárd tüzelő- vagy engedélyezett begyújtó anyaggal szabad begyújtani és üzemeltetni.
- A tüzelő- és a fűtőberendezés, az égéstermék-elvezető, valamint a környezetében levő éghető anyag között olyan távolságot kell megtartani, vagy olyan hőszigetelést kell alkalmazni, hogy az éghető anyag felületén mért hőmérséklet a legnagyobb hőterheléssel való üzemeltetés mellett se jelenthessen az éghető anyagra gyújtási veszélyt.
- A gyártó, vagy külföldi termékek esetében a forgalomba hozó a fogyasztók részére köteles meghatározni a tüzelő-, a fűtő- és a hozzá csatlakozó hőhasznosító berendezés használatára és karbantartására vonatkozó tűzvédelmi követelményeket, valamint a berendezéstől megtartandó távolságokat. Az üzemeltető, vagy a berendezés kezelésével megbízott köteles a használati (kezelési) utasításban foglaltakat megtartani, a berendezést annak megfelelően üzemeltetni.
- Az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagot, valamint az éghető folyadékot a központi fűtőberendezés vezetékétől és fűtőtestétől 1 méter távolságon belül nem szabad elhelyezni.
- Éghető padozatú vagy padlóburkolatú helyiségben a szilárd tüzelőanyaggal üzemeltetett tüzelőberendezés ajtaja elé olyan nem éghető (A1 tűzvédelmi osztályba tartozó) anyagú parázsfelfogót kell elhelyezni, amely biztosítja, hogy a kihulló vagy kipattanó parázs (szikra) ne juthasson az éghető padozatra, illetőleg az a tüzelőberendezés környezetében elhelyezett éghető anyagra gyújtási veszélyt ne jelentsen.
- A munkahelyen a munka befejezésekor az égésbiztosítás nélküli gáz- és olajtüzelésű berendezésben a tüzelést meg kell szüntetni, a vaskályhákban pedig a tüzet el kell oltani és a salakot el kell távolítani. Cserépkályhában a tüzelést a munka befejezése előtt 2 órával meg kell szüntetni és a kályhaajtót a helyiség elhagyásakor le kell zárni. A munkahely elhagyása előtt meg kell győződni a fűtőberendezés veszélytelenségéről.
- Salakot és hamut csak teljesen lehűtött állapotban, erre a célra szolgáló edénybe, a kijelölt salaktárolóba, illetőleg a kijelölt egyéb helyre szabad kiönteni.
- Az intézmény fűtéséről a sárvári távhő gondoskodik.

Villamos berendezés:

- A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység befejezése után ki kell kapcsolni, használaton kívül helyezésük esetén a villamos hálózatról le kell választani.
- A villamos berendezést, ha jogszabály másként nem rendelkezik az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségben, szabadterén legalább háromévenként,
a „C” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségben, szabadterén legalább hatévenként,
a „D” és „E” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségben, szabadterén legalább kilencévenként tűzvédelmi szempontból felül kell vizsgáltatni, és a tapasztalt hiányosságokat meg kell szüntetni, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolni kell.

- Az előzőekben meghatározott gyakoriságtól függetlenül az engedélyhez kötött átalakítás (telepengedélyezési, működési, vagy rendeltetés megváltoztatása) során a helyiségben, épületben elhelyezett villamos berendezéseinek a felülvizsgálatot el kell végezni, ha:
 - a) az új rendeltetéshez a fent említettnél - veszélyesebb tűzveszélyességi osztályba sorolás miatt - gyakoribb felülvizsgálatot határoz meg;
 - b) az új rendeltetés a helyiség, épület tűzveszélyességi osztályát nem változtatja meg, de a korábbi rendeltetéshez a előírt felülvizsgálat gyakoriságának 2/3-a eltelt.”

Villám és sztatikus feltöltődés elleni védelem:


- A villámvédelmi berendezést, ha jogszabály másként nem rendelkezik az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó építményben és szabadtéren legalább háromévenként, a „C” tűzveszélyességi osztályba tartozó építményben és szabadtéren legalább hatévenként, a „D” és „E” tűzveszélyességi osztályba tartozó építményben és szabadtéren legalább kilencévenként tűzvédelmi szempontból felül kell vizsgálatni, és a tapasztalt hiányosságokat meg kell szüntetni, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolni kell.

Tűzoltó berendezések, készülékek, felszerelések:

- A Kossuth Lajos Művelődési Központban legalább egy darab, az ott keletkező tűz oltására alkalmas - a vonatkozó jogszabályban és szabványban foglalt követelményeknek megfelelő - tűzoltó készüléket kell elhelyezni a következők szerint.
 - a) az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségekben, és veszélyességi övezetekben minden megkezdett 50 m² alapterület után,
 - b) az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó építmények, és szabadterek a) pont hatálya alá nem eső részein - attól függően, hogy azok milyen tűzveszélyességi osztályúak - a c)-e) pontban foglaltak szerint,
 - c) a „C” tűzveszélyességi osztályba tartozó építmények, és szabadterek a) pont hatálya alá nem eső részein az - „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiség, valamint veszélyességi övezet területével csökkentett - alapterület minden megkezdett 200 m²-e után, de legalább szintenként, d) a „D” tűzveszélyességi osztályba tartozó építmények, és szabadterek a) pont hatálya alá nem eső részein az - „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiség, valamint veszélyességi övezet területével csökkentett - alapterület minden megkezdett 600 m²-e után, de legalább szintenként,
 - e) az „E” tűzveszélyességi osztályba tartozó építmények, és szabadterek a) pont hatálya alá nem eső részein szükség szerint.
- A tűzoltó-technikai eszközt, készüléket, felszerelést jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően a veszélyeztetett hely közelében kell elhelyezni és állandóan használható, üzemképes állapotban tartani. Közösségi építményben a - falitűzcsappal kombinált tűzoltókészüléket tartó falitűzcsap szekrény, vagy tűzoltókészülék tartó szekrény kivételével - tűzoltó készüléket legfeljebb 1,35 m - talpmagasság

-akadálymentes elhelyezési magasságban kell rögzíteni. Helyéről eltávolítani, a rendeltetésétől eltérő célra használni csak külön jogszabályban meghatározottak szerint szabad.

- A tűzoltó készülékeket évenként kell ellenőrizni, felülvizsgálni, karbantartani, (kivéve az MSZ 1040 szabvány szerint gyártott készülékeket, melyeket félévenként) fajtától függően ötévenként, illetve tízévenként nyomáspróbának kell alávetni.
- A tűzoltó készülékek ellenőrzését és karbantartását csak OKF regisztrációs számmal rendelkező szervezet jogosult végezni.
- A tűzoltó készülék negyedéves vizsgálata alkalmával ellenőrizni kell:
 - a) a tervezett telepítési (készenléti) helyen vannak-e,
 - b) láthatók-e és a készülékkel szemben állva a címke olvasható-e,
 - c) használatba vétele nem ütközik –e akadályba,
 - d) jelzőműszer esetén az nem hiányzik-e, helyes értéket mutat-e,
- Az ellenőrzést követően, ezt jogszabálynak megfelelően dokumentálni kell.
- Ha a tűzoltó készülék, felszerelés előírt időszakos ellenőrzését nem hajtották végre, akkor az nem tekinthető üzemképesnek.
- A tűzoltó készülékek üzemképes állapotáért azon munkaterület, szervezeti egység vezető felelős, aki és amely terület védelmét, biztonságát szolgálja a tűzoltó készülék.
- A tűzoltó készülékeket, felszereléseket, a tűzjelző és oltóberendezéseket a hatályos jogszabályban, szabványokban foglalt biztonsági jellel kell utánvilágító vagy világító biztonsági jellel megjelölni.
- A biztonsági jeleket mindenesetben a tűzoltó berendezés fölé 2,0-2,5 m magasságban kell felszerelni, hogy a biztonsági jel akkor is látható legyen, ha az átmenetileg takarásban van. A biztonsági jel, rögzítési magasságát az alábbi ábra szemlélteti:

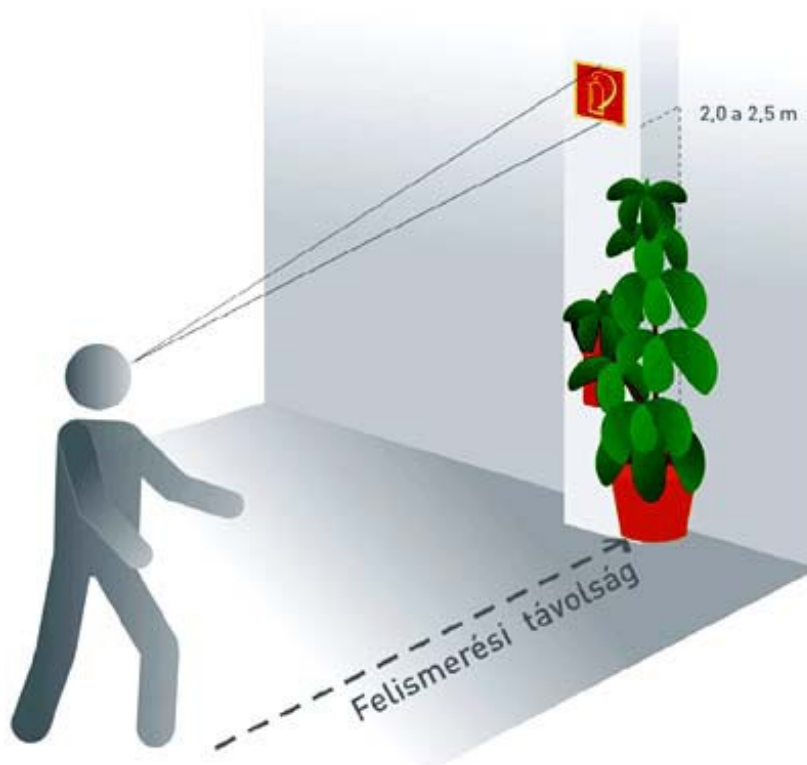

- A tűzoltó készülékek esetében a tűzoltó készülék mellett fel kell tüntetni annak alkalmazására vonatkozó jelzést, melyet az egyes tűzoltó készülék fajták tekintetében az alábbi táblázat tartalmaz:

No.	Biztonsági jel	Leírás/alkalmazás	
1. Vízrel oltó	<p>Vízrel oltó</p> <p>Használható: A, B, C, D, F</p> <p>Nem használható: B, D, F</p>	Rendeltetés:	Vízrel oltó tűzoltó készülék azonosítása
		Az ábra tartalma:	Tűzoltó készülék előnézete a felhasználhatóságra utaló jelzésekkel
		Alkalmazástertülete:	Általános alkalmazás munkahelyeken és középületekben a tűzoltó készülék mellé szerelve
		Alkalmazás formája:	Biztonsági jelölések. Tűzvédelmi utasítások és szabályzatok.
		Kiegészítő információk:	
No.	Biztonsági jel	Leírás/alkalmazás	
2. Széndioxidral oltó	<p>Széndioxidral oltó</p> <p>Használható: A, B, C, D, F</p> <p>Nem használható: B, D, F</p>	Rendeltetés:	Széndioxidral oltó tűzoltó készülék azonosítása
		Az ábra tartalma:	Tűzoltó készülék előnézete a felhasználhatóságra utaló jelzésekkel
		Alkalmazástertülete:	Általános alkalmazás munkahelyeken és középületekben a tűzoltó készülék mellé szerelve
		Alkalmazás formája:	Biztonsági jelölések. Tűzvédelmi utasítások és szabályzatok.
		Kiegészítő információk:	

No.	Biztonsági jel	Leírás/alkalmazás	
3. Habbal oltó		Rendeltetés:	Habbal oltó tűzoltó készülék azonosítása
		Az ábra tartalma:	Tűzoltó készülék előnézete a felhasználhatóságra utaló jelzésekkel
		Alkalmazástertülete:	Általános alkalmazás munkahelyeken és középületekben a tűzoltó készülék mellé szerelve
		Alkalmazás formája:	Biztonsági jelölések. Tűzvédelmi utasítások és szabályzatok.
		Kiegészítő információk:	
No.	Biztonsági jel	Leírás/alkalmazás	
4. ABC porral oltó		Rendeltetés:	ABC porral oltó tűzoltó készülék azonosítása
		Az ábra tartalma:	Tűzoltó készülék előnézete a felhasználhatóságra utaló jelzésekkel
		Alkalmazástertülete:	Általános alkalmazás munkahelyeken és középületekben a tűzoltó készülék mellé szerelve
		Alkalmazás formája:	Biztonsági jelölések. Tűzvédelmi utasítások és szabályzatok.
		Kiegészítő információk:	

IV. A HELYSÉGEKRE VONATKOZÓ HASZNÁLATI SZABÁLYOK

Művelődési Központra vonatkozó tűzvédelmi használati szabályok:

- A Nádasdy Várban a "palotaépület" közös használatú helyiségeiben (torony alatti főbejárat 'A' pince, műv. központ előcsarnoka, büféterasz) csak a kijelölt helyen lehet dohányozni.
- Tilos a klubszobákban maró vegyszert, vagy bármilyen lobbanékony tűzveszélyes anyagot még átmenetileg bevinni, vagy tárolni.
- A Művelődési Központ technikai és anyagraktárában (jelmeztár) papír és textilanyagot csak annyit szabad tartani a polcokon, hogy kényszerhelyzetben a legrövidebb időn belül kiüríthető legyen. A raktárban elhelyezett hang és képtechnikai eszközöket úgy kell tárolni, hogy azok elektromos szikrával tüzet ne okozhassanak.
- A technikai és anyagraktár előtt egy darab kézi tűzoltó készüléket kell elhelyezni.
- Nyáridőben a vár belső udvarán rendezett szabadtéri műsorok alkalmával a színpadot és a székeket úgy kell elhelyezni, hogy a főbejáratot és a hátsó udvari átjárót még véletlenül sem szabad eltorlaszolni.
- A **padlástérben** gyúlékony anyagok (fa, textil), vagy robbanásveszélyes anyagok tárolása tilos.
- A **pincében** tűz- vagy robbanásveszélyes anyagok tárolása, tilos. Az alagsori helyiségekben gázpalackokat tárolni tilos.
- A pince bejárati ajtaja csak nem éghető anyagú lehet.

- Az alagsori helyiségek rendeltetését, valamint az azokban jelentkező veszélyeket, illetve a betartandó használati szabályokra vonatkozó táblát, piktogramot a bejárati ajtókon kell elhelyezni.
- A Nádasdy Vár elektromos hálózatának kapcsoló berendezéseit csak a főfoglalkozású karbantartó szakmunkások és az illetékes hatóság képviselői kezelheti a biztonsági és tűzvédelmi rendszabályok szigorú betartásával. Ezen berendezések működését, tűzbiztonsági helyzetük minőségét folyamatosan ellenőrizni kell.
- Az irodák "D" mérsékelt tűzveszélyes tűzveszélyességi osztályba tartoznak.
- Az irodákat csak rendeltetésnek megfelelően irodai tevékenység végzésére szabad használni. A helyiségben tevékenységet végezni csak az oda beosztottnak szabad.
- A helyiségbe éghető folyadékot, vegyszert, gázpalackot stb. bevinni, tárolni ideiglenesen is tilos.
- A helyiség ajtaját, szabadon kell tartani, eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad.
- Munkaidőn túl, pihenőnapokon, csak az érintett munkahelyi vezető által engedélyezett személy tartózkodhat az irodában.
- A bútort (szekrényt, íróasztalt stb.) úgy kell elhelyezni, hogy a bent tartózkodók szabad mozgása és biztonságos közlekedése a kijárati ajtó felé mindenkor megoldott legyen.
- Az iratot rendezett körülmények között kell elhelyezni. Azok huzamosabb ideig történő tárolása az erre készült szekrényben, polcon irattartóban, stb. történik.
- A hulladékot külön erre a célra szolgáló edényben kell tartani. Abba égő vagy izzó cigarettavéget, gyufaszálat, hamutartót üríteni nem szabad.
- Rendszeresen gondoskodni kell az irat, irattározásról, selejtezésről és arról, hogy a helyiségben lévő iratanyag a tűz terjedését ne segítse elő.
- Elektromos hőfejlesztő berendezést (főzőlapot, kávéfőzőt) csak a teakonyhákban, az erre vonatkozó előírása alapján szabad üzemeltetni. A gépet, készüléket, bekapcsolást jelző lámpával kell ellátni, azokat csak felügyelet mellett szabad üzemeltetni.
- A telefonkészülék közelében jól látható helyen kell elhelyezni a tűzoltóság hívószámát. Mindenkinek ismernie kell a kiürítéssel kapcsolatos feladatait. Veszély esetén gondoskodniuk kell arról, hogy a benntartózkodók zavartalanul eltávozhassanak.
- Tűz észlelése vagy bombariadó esetén a munkát meg kell szüntetni és az épület kiürítését pánikmentesen végre, kell hajtani.
- Az irodahelyiségből a munkaidő befejezésével az utoljára távozó munkavállaló köteles ellenőrizni, megszüntetni az olyan szabálytalanságot, mely tüzet okozhat.
- Az irodákban elhelyezett különböző eszköz, gép lemosása, csak az előírt tisztítószerrel történhet.
- Az irodákban levő gépek, berendezések karbantartását, helyreállítását, fenntartását a technológiai Szabályzat szerint csak az erre kiképzett, szakképzett személy végezheti el. A tisztítás, karbantartás során keletkezett tüzért a karbantartó a felelős. Műszaki zavar esetén a gépet ki kell kapcsolni és az érdekelt karbantartó vagy javítást, végző szakembert, értesíteni kell.
- A palotaépület belső folyosóin és a külső udvarban elhelyezett tűzcsapokat minden esetben könnyen megközelíthetővé kell tenni, működésüket a tűzvédelmi megbízott folyamatosan ellenőrizze, illetve ellenőriztesse.
- A kiürítési útvonalakon bútor (asztal, szék vagy bármilyen más tárgy) elhelyezése tilos.
- Munkaidőben a folyosók ajtaját könnyen nyitható állapotban kell tartani.

- A folyosón biztosítani kell a könnyű eligazodás lehetőségét, a biztonságos közlekedéshez szükséges folyamatos megvilágítást, és a kijárat felé a menekülés irányának feltüntetését.
- A biztonságos és zavartalan kiürítés érdekében a folyosón állandó rendet, tisztaságot kell tartani, a folyosón éghető anyagot vagy toxikus gázt fejlesztő tárgyat, díszítő elemet elhelyezni tilos.
- A folyosó – kiürítési útvonal – kellő megvilágításáról külön áramkörre kapcsolt irányfény megvilágítással vagy rendszer használatával kell gondoskodni.
- A **nyomda** „C”, tűzveszélyes tűzveszélyességi osztályba tartozik.
- A helyiségben a dohányzás és nyíltláng használata tilos.
- Tűz- és robbanásveszélyes, öngyulladásra hajlamos anyagot tárolni szigorúan tilos.
- Villamos hőszugárzót, elektromos főzőlapot üzemeltetni tilos.
- Éghető anyagokat az elektromos berendezésektől olyan távolságban szabad elhelyezni, hogy azok üzemszerű működése, vagy meghibásodása által bekövetkező túlmelegedése se okozzon tüzet.
- Kizárólag annyi papír- és egyéb segédanyag tárolható, amennyi a napi munkafolyamathoz szükséges, illetve felhasználásra kerül.
- Az elkészült nyomdai termékek elszállításáról folyamatosan gondoskodni kell.
- Mindenféle papírhulladékot, gyúlékony csomagolási célt, szolgáló anyagot gondosan össze kell gyűjteni, és naponta el kell szállítani.
- Közlekedési utakat tárolásra igénybe venni, tűzoltó készüléket eltorlaszolni tilos.
- A helyiségben ABC osztályú tüzek oltására alkalmas tűzoltó készülékkel kell rendelkezni.
- A vendégszoba "D" mérsékelt tűzveszélyes tűzveszélyességi osztályba tartozik.
- A vendégszobában a nyílt láng használata tilos.
- Tűz- és robbanásveszélyes, öngyulladásra hajlamos anyagot tárolni, szobába bevinni tilos.
- A világítótestekre éghető anyagból készült dekoráció nem helyezhető el.
- Távozáskor a szobákban a világítást és egyéb elektromos berendezéseket (Tv, rádió, hajszárító, stb.) ki kell kapcsolni.
- A nyomdát az intézmény bérbe adta, a tűzvédelmi szabályok betartása a mindenkori bérlő feladata.

Könyvtár tűzvédelmi előírásai:

- A könyvtár "C" tűzveszélyes tűzveszélyességi osztályba tartozik.
- A könyvtár közelében jól látható helyen porral oltó tűzoltó készüléket kell elhelyezni.
- A könyvek, iratanyagok, dokumentációk tárolására szolgáló helyiségekben más anyagot tárolni nem szabad.
- A szállításnál felhasznált csomagoló anyagokat a helyiségből el kell távolítani.
- A könyvtárban és a hozzá tartozó valamennyi helyiségben a villamos berendezéseket a jelen utasítás vonatkozó előírásai szerint kell létesíteni, kezelni illetve működtetni.
- A könyvtári helyiségekben mindenféle villamos hőforrás (főzőlap, hőszugárzó, kávéfőző stb.) használata tilos!
- A dohányzás és nyílt láng használata – a könyvtárban és a hozzá tartozó valamennyi helyiségben (területen) szigorúan tilos!

- Indokolt tűzveszélyes tevékenység, pl. hegesztés, lángvágás esetén a munkálatokat – az általános szabályoknak megfelelően – alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó engedély birtokában szabad elvégezni.
- A könyvek a fűtőtestektől és azok vezetékétől olyan távolságra legyenek, hogy az éghető anyagok felületén mért hőmérséklet a 60 °C-ot ne haladja meg.
- A könyvtárak bejárati ajtóit és a helyiségek közlekedő útjait teljes szélességében szabadon kell tartani. Az állványok közötti távolság legalább 80 cm kell, hogy legyen.
 - A kiürítési útvonalakon bútor (asztal, szék vagy bármilyen más tárgy) elhelyezése tilos.
 - A folyosón biztosítani kell a könnyű eligazodás lehetőségét, a biztonságos közlekedéshez szükséges folyamatos megvilágítást, és a kijárat felé a menekülés irányának feltüntetését.
 - A lépcsőfeljárón, pihenőn anyag, tárgy nem tárolható, azt szűkíteni nem szabad. A biztonságos és zavartalan kiürítés érdekében a folyosón állandó rendet, tisztaságot kell tartani, a folyosón éghető anyagot vagy toxikus gázt fejlesztő tárgyat, díszítő elemet elhelyezni tilos.
 - A folyosó – kiürítési útvonal – kellő megvilágításáról külön áramkörre kapcsolt irányfény megvilágítással vagy rendszer használatával kell gondoskodni.
 - A padlástéri raktár és a hálózati raktár "D" mérsékelten tűzveszélyes tűzveszélyességi osztályba tartozik.
 - A raktárakban gyúlékony anyagok (fa, textil), vagy robbanásveszélyes anyagok tárolása tilos.
- A WC-k és a mosdók a nem tűzveszélyes (jele: E) tűzveszélyességi osztályba tartoznak.
- A helyiségekben a rendeltetéstől eltérő tevékenységet folytatni, illetve oda nem tartozó anyagot tárolni tilos.
- A világítótesteket burával, az elektromos elosztó dobozokat védőfedéllel kell ellátni.

Családi iroda és házasságkötő terem tűzvédelmi előírásai :

- Az iroda és a házasságkötő terem a „D” mérsékelten tűzveszélyes tűzveszélyességi osztályba tartoznak.
- A házasságkötő teremben jól látható helyen porral oltó tűzoltó készüléket kell elhelyezni.
- A helyiségeket állandóan tisztán kell tartani.
- Rendezvény tartásakor az ajtókat és a közlekedési utakat állandóan szabadon kell tartani, az asztalokat és székeket csak úgy szabad elhelyezni, hogy az ajtó felé legalább 1 m széles szabad közlekedési út maradjon.
- A rendezvény befejezésével a berendezési tárgyakat a helyükre kell tenni, személyesen kell meggyőződni arról, hogy a helyiségben tűzveszélyes körülmény ne maradjon vissza.
- Az irodát csak rendeltetésnek megfelelően irodai tevékenység végzésére szabad használni. A helyiségben tevékenységet végezni csak az oda beosztottnak szabad. Éghető folyadékot, vegyszert, gázpalackot stb. bevinni, tárolni ideiglenesen is tilos.
- A helyiség ajtaját, szabadon kell tartani, eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad.
- Munkaidőn túl, pihenőnapokon, csak az érintett munkahelyi vezető által engedélyezett személy tartózkodhat az irodában.

- A bútorokat (szekrényt, íróasztalt stb.) úgy kell elhelyezni, hogy a bent tartózkodók szabad mozgása és biztonságos közlekedése a kijárat felé mindenkor megoldott legyen.
- Az iratokat rendezett körülmények között kell elhelyezni. Azok huzamosabb ideig történő tárolása az e célra készült szekrényben, polcon irattartóban, stb. történjen.
- A folyosón biztosítani kell a könnyű eligazodás lehetőségét, a biztonságos közlekedéshez szükséges folyamatos megvilágítást, és a kijárat felé a menekülés irányának feltüntetését.
- A WC és a mosdó a nem tűzveszélyes (jele: E) tűzveszélyességi osztályba tartoznak.

Gazdasági épülettömbre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályok:

- A nagyterem "D" mérsékelt tűzveszélyes tűzveszélyességi osztályba tartozik.
- Nagyobb létszámú rendezvények alkalmával, a terem használatát engedélyező köteles gondoskodni arról, hogy a rendkívüli (pl. tűz esetén) helyzetekben követendő magatartás szabályait (tűzriadó terv, rendészeti ügyelet telefonszáma) a résztvevők megismerjék.
- A teremben a dohányzás és nyílt láng használata tilos.
- A dohányzási tilalom betartása érdekében a helyiségben jól látható helyen, valamint a bejárati ajtókon kívülről „TŰZVESZÉLY! NYÍLT LÁNG HASZNÁLATA ÉS A DOHÁNYZÁS TILOS!” feliratú, vagy ennek megfelelő szín-, és alakjelű táblát kell elhelyezni.
- Rendezvények alkalmával a közönség részére dohányzóhelyet kell biztosítani. Zárt helyiségben kialakított dohányzó légcseréjét műszaki megoldással, óránként ötszörös légcserével kell biztosítani.
- Az ajtókat és a közlekedési utakat állandóan szabadon kell hagyni, az asztalokat és székeket csak úgy szabad elhelyezni, hogy az ajtó felé legalább 1 m széles szabad közlekedési út maradjon.
- A helyiségben a nem odavaló éghető folyadékokat (festék, olaj stb.) ideiglenes jelleggel sem szabad tárolni.
- Az előadás befejezése után, eltávozás előtt a villamos készülékeket (hangosítás, világítás stb.) ki kell kapcsolni.
- Távozás előtt meg kell győződni arról, hogy nincs-e olyan körülmény, amely utólag tüzet okozhat. A tapasztalt szabálytalanságot, hiányosságot meg kell szüntetni.
- A múzeumi raktár és a kőműves raktár ***mérsékelt tűzveszélyes*** "D" tűzveszélyességi osztályba tartozik.
- A raktárakban éghető folyadékot, éghető vagy égést tápláló gázt tartalmazó palackot még ideiglenesen sem szabad tárolni. Azok tárolása csak erre a célra kialakított – nemzeti szabványban meghatározott feltételeknek megfelelő – helyen történhet.
- Világítótest közelében éghető anyagot csak olyan távolságon belül szabad elhelyezni, hogy az környezetére gyújtási veszélyt ne jelentsen.
- Elektromos berendezést és kapcsolóját, tűzoltó készüléket, ajtót eltorlaszolni, valamint az azokhoz vezető közlekedési utakat még ideiglenes jelleggel sem szabad.
- A raktárban az állványos tárolás szerint kialakított szélességű utakat kell létesíteni, amely legalább 0,80 m.
- Dohányozni a raktárak területén tilos. Erre figyelmeztető és tiltó rendelkezéseket, tartalmazó táblát vagy piktogramot a helyiség bejáratánál és a helyiségben jól látható helyen kell helyezni.

- Raktárakban az anyagot csak talajszinten vagy megfelelően rögzített polcokon szabad tárolni. A tárolási egységek között a szabad közlekedést biztosítani kell.
- A kőműves raktárban a gépek, gépalkatrészek csak éghető anyagtól megtisztított állapotban tárolhatók.
- A raktárakat munka után áramtalanítani kell, és meg kell győződni, hogy nem maradt-e tüzet okozó körülmény.
- A raktárak védelmére az ott tárolt anyagtól függően 1-1db 6 kg-os porral oltó tűzoltó készüléket kell elhelyezni, a bejáráshoz közel. Eltorlaszolni még ideiglenesen sem szabad!
- A képzőművész terem **mérsékelt tűzveszélyes "D"** tűzveszélyességi osztályba tartozik.
- A teremben a bútorokat, berendezéseket úgy kell elhelyezni, hogy tűz esetén azok a menekülést ne akadályozzák.
- A helyiségekben tilos olyan tevékenységet folytatni, ami tüzet vagy robbanást okozhat. (pl. tűzveszélyes anyagok használata, tárolása).
- A helyiségekben nyílt lángú, vagy parázsló eszközt (gyertya, petróleumlámpa, olajmécses, csillagszóró, illatfüstölő, stb.) használni tilos.
- A terem elhagyásakor az elektromos berendezéseket ki kell kapcsolni.
- A helyiségben dohányozni tilos.
- Az öltözők a **„D” tűzveszélyes tűzveszélyességi osztályba** tartoznak. Az öltözőben a berendezési tárgyakat úgy kell elhelyezni, hogy köztük legalább 80 cm széles közlekedési út legyen.
- Az éghető folyadékot az öltözőben vagy öltözőszekrényben tárolni még ideiglenesen sem szabad.
- Tilos a piszkos, szennyezett, olajos ruhát szekrényeken kívül elhelyezni (Pl.: szekrény tetején, ajtaján).
- Az öltözőkben a rendre és tisztaságra fokozott gondot kell fordítani. Munka befejeztével az összegyűlt, éghető hulladékot, szemetet a kijelölt szeméttároló helyre kell szállítani.
- A helyiségben dohányozni, és nyílt lángot használni vagy nem öltözői tevékenységhez tartozó munkát, végezni tilos. E tilalmat táblával jelölni kell.
- A fürdő, zuhanyzó helyiségben a világításra szolgáló elektromos berendezést a szabvány szerint (nedves, párás helyiségekre vonatkozó előírás) kell szerelni és karbantartani. A helyiséghez tartozó kapcsolót, biztosítékot csak a helyiségen kívül szabad elhelyezni.
- Egyéb elektromos berendezést, csak tűzvédelmi szempontból kifogástalan állapotban lehet üzemeltetni. Meghibásodott lámpatestet, kapcsolót vagy egyéb elektromos berendezést üzemeltetni tilos.
- A helyiséget utolsóként elhagyó dolgozó köteles az áramtalanítást elvégezni és ellenőrizni, hogy nem maradt-e olyan körülmény, amely tüzet okozhat.
- A WC és mosdó helyiségek a nem tűzveszélyes (jele: **E**) tűzveszélyességi osztályba tartoznak.
- A helyiségekben a rendeltetéstől eltérő tevékenységet folytatni, illetve oda nem tartozó anyagot tárolni tilos.
- Az elektromos berendezéseken, kapcsolókon és azok 0,5 m körzetében éghető anyagot elhelyezni nem szabad.
- A világítótesteket burával, az elektromos elosztó dobozókat védőfedéllel kell ellátni.

- A helyiségből utoljára távozók kötelesek meggyőződni arról, hogy ott nem maradt-e tüzet okozó körülmény. A helyiségek tűzvédelmi előírásainak betartásáért rendjéért az ott dolgozók és a munkájukat közvetlenül irányító munkahelyi vezető a felelős.

Rábasömjén klub tűzvédelmi előírásai :

- A könyvtár "C" tűzveszélyes tűzveszélyességi osztályba tartozik.
- A könyvtár közelében jól látható helyen porral oltó tűzoltó készüléket kell elhelyezni.
- A könyvek, iratanyagok, dokumentációk tárolására szolgáló helyiségekben más anyagot tárolni nem szabad.
- A szállításhoz felhasznált csomagoló anyagokat a helyiségből el kell távolítani.
- A könyvtárban és a hozzá tartozó valamennyi helyiségben a villamos berendezéseket a jelen utasítás vonatkozó előírásai szerint kell létesíteni, kezelni illetve működtetni.
- A könyvtári helyiségekben mindenféle villamos hőforrás (főzőlap, hősugárzó, kávéfőző stb.) használata tilos!
- A dohányzás és nyílt láng használata – a könyvtárban és a hozzá tartozó valamennyi helyiségben (területen) szigorúan tilos!
- Indokolt tűzveszélyes tevékenység, pl. hegesztés, lángvágás esetén a munkálatokat – az általános szabályoknak megfelelően – alkalmasszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó engedély birtokában szabad elvégezni.
- A könyvek a fűtőtestektől és azok vezetékétől olyan távolságra legyenek, hogy az éghető anyagok felületén mért hőmérséklet a 60 °C-ot ne haladja meg.
- A könyvtárak bejárati ajtóit és a helyiségek közlekedő útjait teljes szélességében szabadon kell tartani. Az állványok közötti távolság legalább 80 cm kell, hogy legyen.
- A kiürítési útvonalakon bútor (asztal, szék vagy bármilyen más tárgy) elhelyezése tilos.
- Munkaidőben a folyosók ajtaját könnyen nyitható állapotban kell tartani.
- A folyosón biztosítani kell a könnyű eligazodás lehetőségét, a biztonságos közlekedéshez szükséges folyamatos megvilágítást, és a kijárat felé a menekülés irányának feltüntetését.
- A biztonságos és zavartalan kiürítés érdekében a folyosón állandó rendet, tisztaságot kell tartani, a folyosón éghető anyagot vagy toxikus gázt fejlesztő tárgyat, díszítő elemet elhelyezni tilos.
- A folyosó– kiürítési útvonal – kellő megvilágításáról külön áramkörre kapcsolt irányfény megvilágítással vagy rendszer használatával kell gondoskodni.
- Az ifjúsági klubhelyiség és a nagyterem "D" mérsékelt tűzveszélyes tűzveszélyességi osztályba tartozik
- Az ifjúsági klubhelyiséget, valamint a nagyterem helyiségét állandóan tisztán kell tartani. Rendezvény tartásakor az ajtókat és a közlekedési utakat állandóan szabadon kell hagyni, az asztalokat és székeket csak úgy szabad elhelyezni, hogy az ajtó felé legalább 1 m széles szabad közlekedési út maradjon.
- A rendezvény befejezésével a berendezési tárgyakat a helyükre kell tenni, személyesen kell meggyőződni arról, hogy a helyiségben tűzveszélyes körülmény ne maradjon vissza.

V. TŰZVÉDELMI OKTATÁS

- 1.) A Nádasdy – Vár Művelődési Központ és Könyvtár valamennyi dolgozóját a munkába lépés előtt előzetes, majd azt követően munkakörének megfelelő időszakos tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni. Az ismétlődő oktatását a dolgozóknak **évenként kell megtartani**.
- 2.) A tűzvédelmi oktatást a munkahelyi vezető, és a tűzvédelmi ügyekkel megbízott személy végzi.
- 3.) Az esetenként szerződéssel foglalkoztatott személyek oktatását a szerződést kötő vagy az általa megbízott, arra alkalmas személy végzi.
- 4.) A tűzvédelmi oktatásban legalább az alábbiakra kell kitérni:
 - a munkahely helyi sajátosságaira és tűzveszélyességére
 - a tűzvédelmi szabályzat alapján a megelőző tűzvédelmi előírások vonatkozó részeire
 - az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre
 - a munka befejezésekor a helyiségek és a munkaterület elhagyásakor elvégzendő, illetve ellenőrizendő tűzvédelmi teendőkre
 - a tűz esetén követendő magatartásra
 - a tűzjelzés módjára és tartalmára
 - tűzoltó készülékek, tűzvédelmi felszerelések használatára
 - a tűzvédelmi rendelkezések megszegésének következményeire
- 5.) Az oktatás befejezését követően az oktatónak a dolgozót be kell számoltatnia és meg kell győződnie arról, hogy az oktatott anyagot elsajátította és azt munkavégzése során alkalmazni tudja.
- 6.) Az ismétlődő, időszakos tűzvédelmi oktatást az előzetes tűzvédelmi oktatásnál leírtak szerint kell évente elvégezni.
- 7.) Minden új tűz- vagy robbanásveszélyes anyag, gép, készülék, berendezés, technológia alkalmazása előtt a dolgozókat a tűzvédelmi szabályokra soron kívül ki kell oktatni.
- 8.) A tűzvédelmi oktatáson az előzetesen meghatározott helyen és időben valamennyi érintett dolgozó köteles részt venni. Az oktatásról távolmaradt dolgozók részére munkába lépésüket követő egy héten belül pótoktatást kell tartani.
- 9.) A tűzvédelmi oktatások végrehajtásáról nyilvántartást kell felfektetni, vagy oktatási naplóban kell rögzíteni. Az oktatás megtörténtét a dolgozókkal alá kell írattni.

VI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A Tűzvédelmi Szabályzat és mellékleteinek kötelező **alkalmazását 2010. szeptember 6. hatállyal elrendelem.**

A Tűzvédelmi Szabályzat végrehajtásáért minden dolgozó felelős.

Az Szabályzatban foglaltak nem megfelelő végrehajtása, vagy meg nem tartása munkahelyi fegyelmi, szabálysértési vagy büntetőjogi eljárást vonhat maga után.

A Tűzvédelmi Szabályzatot minden érintett vezető részére, továbbá mindazok számára - igazolható módon - át kell adni, akikre vonatkozik, illetve akik az előírások végrehajtását munkakörüknél és beosztásuknál fogva ellenőrizni kötelesek.

A Tűzvédelmi Szabályzatot éveként kell felülvizsgálni, és szükség szerint átdolgozni, illetve módosítani.

A Tűzvédelmi Szabályzat naprakészen tartásáért a mindenkori igazgató a felelős.

Sárvár, 2010. szeptember 6.

1. sz. melléklet.

VISSZATÉRŐ FELADATOK FELÜLVIZSGÁLATOK TŰZVÉDELMI FELÜLVIZSGÁLATOK

A tevékenységi körével összefüggésben a gazdálkodó szervezetnek gondoskodnia kell a tűzvédelmi felülvizsgálatok elvégzéséről. Ezen építmények, szabadterek, berendezések biztonságát, a tűzoltó technikai eszközök, felszerelések mindenkori működőképességét szolgálják. A következő táblázat a legfontosabb tűzvédelmi felülvizsgálatokat tünteti fel.

TŰZVÉDELMI FELÜLVIZSGÁLATOK		
Tárgya	Időszak	Előíró jogszabály, nemzeti szabvány
Az MSZ 1040 szerint gyártott hordozható tűzoltó készülékek ellenőrzése	6 hónap	9/2008 (II.22) ÖTM rendelettel kiadott OTSZ
Az MSZ EN 3 szerint gyártott hordozható tűzoltó készülék ellenőrzése	1 év	9/2008 (II. 22) ÖTM rendelettel kiadott OTSZ
Tűzoltó készülékek palackjának nyomáspróbája	5 év	MSZ EN 3 9/2008 (II.22) ÖTM rendelettel kiadott OTSZ
Tűzoltó vízforrás (földalatti, földfeletti és fali tűzcsap, víztároló) és szerelvényei, tartozékai	6 hónap	9/2008 (II.22) ÖTM rendelettel kiadott OTSZ
A száraz tűzivíz vezeték szerelvényeinek nyomáspróbája	5 év	9/2008 (II.22) ÖTM rendelettel kiadott OTSZ
Tűzoltó nyomótömlő nyomáspróbája	5 év	9/2008 (II.22) ÖTM rendelettel kiadott OTSZ
Tűzoltó takarók	évente	MSZ EN 1869 9/2008 (II.22) ÖTM rendelettel kiadott OTSZ t
Éghető folyadékok tárolására szolgáló fekvő hengeres tartály tömítettségi vizsgálata	5 év	9/2008 (II.22) ÖTM rendelettel kiadott OTSZ
Éghető folyadék, olvadék tárolására szolgáló álló hengeres tartályok időszakos vizsgálata	10 év után, majd 5 évenként	9/2008 (II.22) ÖTM rendelettel kiadott OTSZ

TŰZVÉDELMI FELÜLVIZSGÁLATOK		
Tárgya	Időszak	Előíró jogszabály, nemzeti szabvány
Éghető folyadék tárolására szolgáló földalatti műanyag tartály időszakos felülvizsgálata	5 év	9/2008 (II.22) ÖTM rendelettel kiadott OTSZ
Villamos berendezések felülvizsgálata a tűzveszélyességi osztálytól függően		9/2008 (II.22) ÖTM rendelettel kiadott OTSZ MSZ 10900
- „A”-„B” helyiségben, szabadtéren	3 év	
- „C” helyiségben, szabadtéren	6 év	
- „D”-„E” helyiségben, szabadtéren	9 év	
Villámvédelmi berendezések felülvizsgálata a tűzveszélyességi osztálytól függően	3 év	9/2008 (II.22) ÖTM rendelettel kiadott OTSZ rendelet
- „A”-„B” építményben, szabadtéren	6 év	
- „C” építményben, szabadtéren	9 év	
- „D”-„E” építményben, szabadtéren		
Vészlétrák, vészkijáratok kilépők, vészjáratok	5 évenként	9/2008 (II.22) ÖTM rendelettel kiadott OTSZ
Beépített automatikus tűzjelző berendezés felülvizsgálata szakszolgáltató által	6 hónap, illetőleg a gyártási, vagy forgalmazási engedély szerint	MSZ 9785/2 9/2008 (II.22) ÖTM rendelettel kiadott OTSZ
Beépített gázzal oltó rendszer	3 hónap, továbbá ettől sűrűbben a gyártó rendelkezése szerint	9/2008 (II.22) ÖTM rendelettel kiadott OTSZ
CO ₂ oltóberendezés	havonta, félévente	9/2008 (II.22) ÖTM rendelettel kiadott OTSZ
Beépített vízzel oltó (sprinkler) rendszerek	3 hónap, továbbá ettől sűrűbben a gyártó rendelkezése szerint	9/2008 (II.22) ÖTM rendelettel kiadott OTSZ
Beépített habbal oltó rendszerek felülvizsgálata, vízforrások és kapcsolódó szerelvények mérő vezérlő berendezések	3 hónap 2 év 10 év	9/2008 (II.22) ÖTM rendelettel kiadott OTSZ
Hő- és füstelvezető berendezések ellenőrzése	évente	9/2008 (II. 22) ÖTM r. kiadott OTSZ
Biztonsági irány fényvilágítás	Hetente!!	9/2008 (II.22) ÖTM rendelettel kiadott OTSZ
Éghető folyadékot tároló robbanást gátló szekrény időszakos nyomáspróbája	5 év	9/2008 (II.22) ÖTM rendelettel kiadott OTSZ

TŰZVÉDELMI FELÜLVIZSGÁLATOK		
Tárgya	Időszak	Előíró jogszabály, nemzeti szabvány
Gázfogyasztó készülékek, berendezések rendszeres karbantartása, javítása	a fogyasztótól függ, a gyártó rendelkezése alapján	9/2008 (II.22) ÖTM rendelettel kiadott OTSZ
Egyedi, gyűjtő, központi kémények műszaki felülvizsgálata	4 évente	27/1996.(X.30.) BM.r.
Egyedi és gyűjtőkémények ellenőrzése, tisztítása a szilárd-, olaj- és gáztüzelő berendezéstől függően	félévente, évente	27/1996.(X.30.) BM.r.
Olajtüzelésű berendezéshez tartozó tároló tartályok időszakos vizsgálata - fekvőhengeres - álló hengeres	5 év 10 év, majd 5 évente	9/2008 (II.22) ÖTM rendelettel kiadott OTSZ t
5 m ³ vagy annál nagyobb tartály, vagy 5 m ³ összmenyiséget meghaladó tartálycsoport - belső tisztítása - tömítettség próbája	5 év 10 év	11/1994.(III.25.) IpM.r.

1) Az építmények villamos hálózatát és villámvédelmi berendezését tűzvédelmi szempontból felül kell vizsgálni: a 9/2008 (II. 22.) ÖTM rendelettel kiadott OTSZ 5. rész II. fejezet 17. és 18. pontjai alapján.

- Az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségben szabadterén legalább 3 évenként.
- A „C” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségében, szabadterén legalább: 6 évenként.
- A „D” és „E” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségben, szabadterén legalább 9 évenként. A felülvizsgálatokon feltárt hiányosságokat, az intézményvezetőnek meg kell szüntetni és a javításokról jegyzőkönyvet kell készíteni!

A villámvédelmi berendezés esetében a felülvizsgálat 9 évente esedékes, ha a felülvizsgálat során hibát állapítanak meg, akkor a berendezés javítását követően a berendezést újra felül kell vizsgálni!

2) Tűzoltó berendezések, készülékek, felszerelések:

A létesítmény védelmére 9/2008 (II. 22) ÖTM rendelettel kiadott OTSZ alapján tűzoltó készüléket kell készenlétbe tartani. Az a MSZ-EN-3 típusú tűzoltó készüléket évente, az MSZ 1040 típusút fél évente, felül kell vizsgáltatni tűzvédelmi szakvizsgálóval rendelkező szakemberrel és (ha szükséges akkor) javítatni kell. A tűzoltó készüléket használat után javítatni ellenőrizni kell. Az üzembentartó az MSZ-EN-3 típusú tűzoltó

készüléket negyedévente köteles szemrevételezéssel ellenőrizni. A tűzoltó készülékekről az üzemben tartónak nyilvántartást kell vezetni.

A fali tűzcsapokat és a tűzvízforrásokat tűzgátló ajtókat félévente, kell felülvizsgálni!!! A hő-és füstelvezető berendezések felülvizsgálatát évente kell elvégezni! A biztonsági irányfények ellenőrzését hetente kell végrehajtani! A felülvizsgálatokat és ellenőrzéseket dokumentálni kell!

3. Kémények, tüzelőberendezések felülvizsgálata:

A 27/996. (X. 30.) BM rendelet szerint a kéményeken 4 évente műszaki felülvizsgálatot kell végrehajtani a szolgáltatónak.(Kéményseprő Vállalat). A tüzelőberendezések felülvizsgálatát évente kell elvégezni.

A felülvizsgálatok elvégzéséért, a feltárt hiányosságok megszüntetésére való intézkedés megtételéért, a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezettek szakvizsgájának meglétéért, az intézményvezető a felelős.

A felülvizsgálatok jegyzőkönyveit, okmányait az intézményvezető vagy az általa megbízott személy őrzi, és köteles azokat a tűzvédelmi ellenőrzés idejére biztosítani.

.....
Engedélyt kiadó szerv

**ALKALOMSZERŰ TŰZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉG, MUNKAVÉGZÉS
ELŐZETESEN MEGHATÁROZOTT ÍRÁSBELI FELTÉTELEI**

A módosított 9/2008 (II. 22) ÖTM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat 5. számú melléklet II. fejezete 4. (3) bekezdése, és a létesítmény Tűzvédelmi Szabályzata alapján, valamint a 20.....évhó.....napján megtartott helyszíni szemle alapján engedélyt adok:

20....év.....hó...nap.....órától 20....év.....hó.....nap....óraig

amunkahelyen.....
jellegű tűzveszélyes tevékenységre a.....

.....(szerv megnevezése).....

.....nevű dolgozónak (szakvizsga bizonyítvány száma).....

Az alábbi felsorolt tűzvédelmi előírások maradéktalan betartása mellett:

1. Hegesztést, vágást csak megfelelő képesítéssel rendelkező, a tűzvédelmi szabályokra kioktatott és vizsgázott személy, kifogástalan állapotban lévő berendezéssel illetve munkaeszközzel végezhet.

2. Tűzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat, mindaddig, amíg a tűz-, vagy robbanásveszélyt el nem hárították.

3. További külön rendelkezések (részletesen fel kell sorolni a megelőző tűzvédelmi feladatokat):

.....
.....
.....
.....

4. A munkahelyendb tűzoltó készüléketm³ homokotdb szórólapatot,liter vizet,m² –es vizes ponyvát kell készletben tartani.

5. A tűzveszélyes munkák teljes idejére, a munkaterület átvizsgálására, felügyeletére kirendelem:.....

6. A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkavégző a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni, és minden olyan körülményt megszüntetni ami tüzet okozhat.

Az engedélyben felsorolt előírásokat tudomásul vettem, azok folyamatos betartásáért büntetőjogi felelősséget vállalok.

.....20.....évhó

.....
munkát végző aláírása

.....
engedélyt kiadó aláírása

Megjegyzés: A külső vállalat által eszközölt tűzveszélyes munkavégzés esetében az engedélyt a helyi vezetőnek (megbízottjának) felül kell vizsgálni és láttamozni kell. A helyi viszonyoknak megfelelő további előírásokat az engedély mindkét példányában fel kell tüntetni.

Az engedélyben foglaltakat a helyi viszonyoknak megfelelően az alábbiakkal egészítem ki:

.....
.....
.....
.....
.....

A kiegészítő engedélyben felsorolt előírásokat tudomásul veszem, azok betartásáért büntetőjogi felelősséget vállalok.

.....20.....évhó..... nap

.....
kiegészítő engedélyt kiállító

.....
engedélyt kiadó aláírása

.....
munkát végző aláírása

TŰZVÉDELMI OKTATÁSI JEGYZŐKÖNYV

Készült a

.....
 20.....év.....hó.....nap ismétlődő, új belépő dolgozók elméleti és gyakorlati tűzvédelmi oktatásáról. /A megfelelő szöveg aláhúzandó./

Az oktató neve:..... Beosztása:.....

Az oktatás alkalmával az alábbi témaköröket ismertetem:

1. A munkahely és a munkafolyamat tűzveszélyessége.
2. A megelőző tűzvédelmi rendelkezések és használati szabályok.
3. Tűzjelzés lehetősége módja.
4. Tűz esetén követendő magatartás.
5. A munkahelyen elhelyezett tűzoltó készülékek és felszerelések használata.
6. a munka befejezésekor elvégzendő tűzvédelmi teendők.
7. Tűzvédelmi szabályok megszegésének következményei.
8. Tűzvédelmi Szabályzat ismertetése
9.
10.

.....
 oktató aláírása

Elismerem, hogy a fentiekben felsorolt tűzvédelmi oktatás anyagát meghallgattam, tudomásul veszem, az abban foglaltak betartását kötelezően vállalom és az aláírásommal igazolom.

Sorsz.	Név	Születési év	Anyja neve:	Beosztás	A dolgozó aláírása
1.
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					

TŰZRIADÓ TERV

- 1) A létesítmény területén keletkezett tüzet, az észlelő személy azonnal köteles azt tűzi lármával (kiabálással) a létesítmény területén tartózkodók tudomására hozni.
- 2) A tüzet észlelő személy a tűz tudomására jutását követően a legközelebbi telefonkészületről a **105**-ös telefonszámon megteszi a tűzjelzést a tűzoltóság felé, ha valamelyik munkatársa addig nem tette meg.
- 3) A tűzjelzésnek tartalmaznia kell:
 - A tüzeset, káreset pontos helyét,
 - Mi ég, milyen káreset történt, mit veszélyeztet,
 - Emberélet veszélyben van - e,
 - A jelző nevét és a jelzésre használt távbeszélő számát.
- 4) Az égő épület elhagyása, mentés:

A tűzriadó alkalmával minden dolgozó, köteles:

- az általa használt berendezéseket, feszültségmentesíteni;
 - ha a tűz mérete és terjedésének gyorsasága engedi, a készenlétben tartott tűzoltó készülékekkel életkorának, egészségi, fizikai állapotának megfelelően a tőle elvárható személyes részvétellel a tüzet eloltani, a tűz terjedését akadályozni,
 - A helyiségekben tartózkodókat a menekülésben segíteni az ott tartózkodókat megnyugtatni;
- A helyiségeket a körülményekhez képest nyugodtan, pánik nélkül a legrövidebb útvonalon elhagyni; - a menekülési útvonalat jelölő alaprajz, illetve a menekülési útvonalat jelölő irányfények, táblák alapján.

- 5) A létesítmény területén ki kell jelölni a tűz keletkezése során teendő feladatok ellátásáért felelős személyeket:

Épület áramtalanításáért felelős:

Rend fenntartásáért felelős(ek):

Ha sérülés történt az elsősegélynyújtásért felelős:.....

A tűzoltóság kiérkezéséig a tűzoltásért felelős:.....

- 6) A tűz oltását késedelem nélkül - az adott helyzetnek megfelelően - meg kell kezdeni. **Tilos** és életveszélyes bármilyen villamos berendezés, továbbá tűzveszélyes folyadék tűzének vízzel történő oltása.

7) A tűz oltását - amíg életveszély nélkül lehetséges - megszakítás nélkül folytatni kell. Arra kell törekedni, hogy a tűz terjedését megakadályozzák. Ezt tehetik tűzoltó készülék használatával és az éghető anyag eltávolításával.

8) A tűzoltóság kiérkezése után teendő feladatokat a tűzoltás vezető határozza meg.

9) A tűzoltás vezetőt tájékoztatni kell:

- a létesítmény területén lévő vízvételi lehetőség pontos helyéről
- a tüzeset helyén kialakult helyzetről

- a létesítmény közmű elzáró szerelvényeinek helyéről

10) Ha az igazgató nem tartózkodik a létesítmény területén, őt is értesíteni kellszámú távbeszélőn.

11) A gyakorlás célja, hogy az épületet kiürítsék.

12) A tűzriadó tervet évente egy alkalommal gyakorolni kell, amit a tűzvédelmi oktatási naplóban vagy külön jegyzőkönyvben dokumentálni kell.

13) A tűzriadó terv része a részletes helyszínrajz, melyen fel vannak tüntetve a létesítmény területén lévő vízszerezési helyek, közművek elzáró szerkezetei és a létesítmény részletes alaprajza a menekülési útvonalak bejelölésével.

Sárvár, 2010. szeptember 6.

.....

Kondor János
Igazgató